


大規模盛土造成地 宅地カルテ(第二次スクリーニング 優先度評価のフローチャート)



町内の大規模盛土造成地について、令和2年10月現在、現地踏査の結果、地下水位が高いことをうかがわせるような現象は見られず、大規模盛土内や地山との境界部には段差を伴うような顕著な変動は確認されませんでした。
 地質調査・現況地盤分析では、両地区とも常時、地震時の安全率は目標安全率を上回っており、安全率が1を下回るケースは確認されませんでした。
 以上により滑落防止事業について今回は必要ないと判断しました。

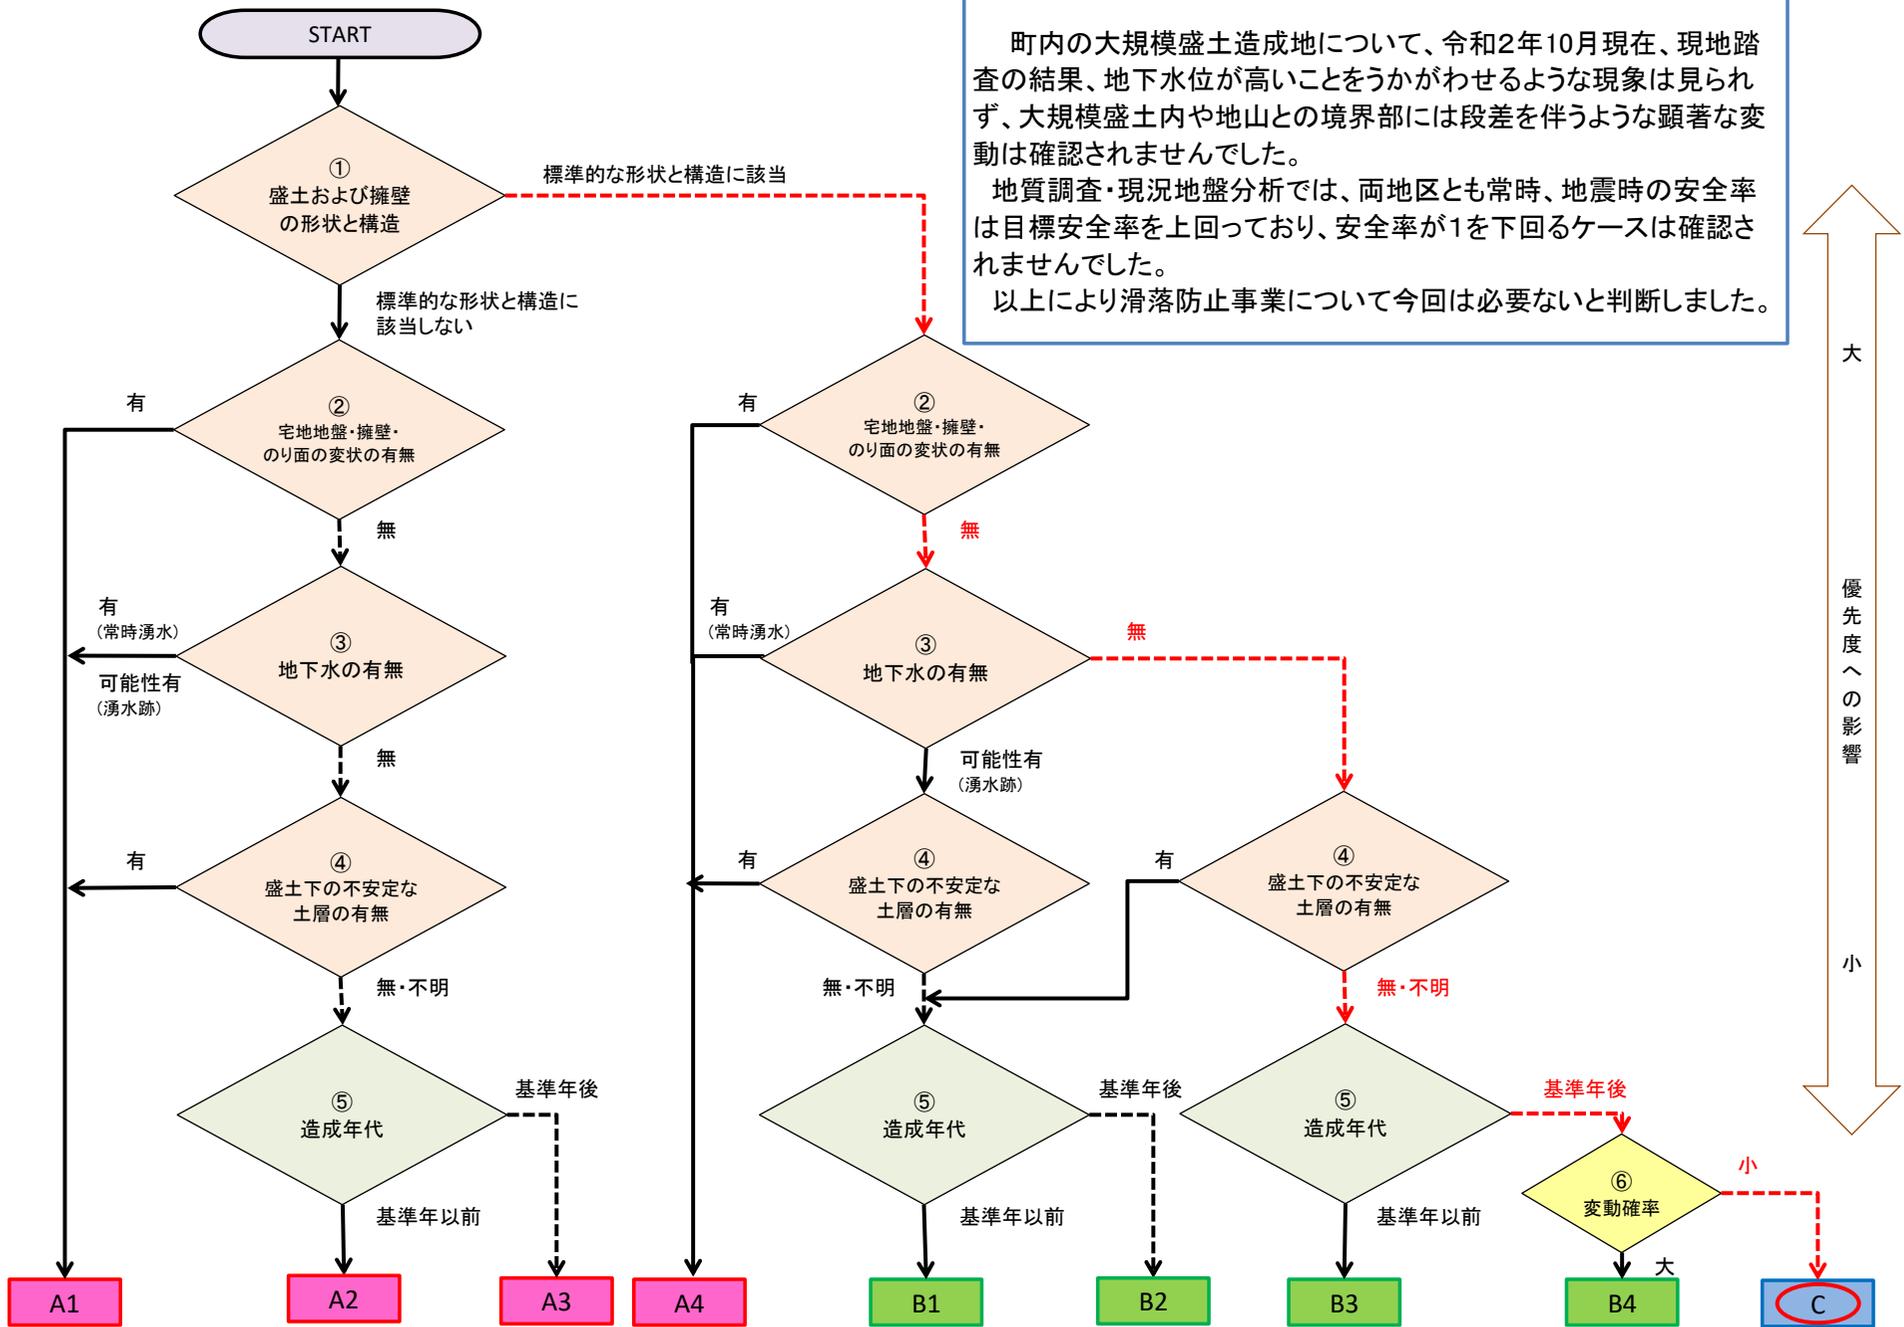